

F Manuel d'installation

1. Description

Les régulations TAC utilisées en mode CA permettent la sélection de 3 débits. Celle-ci peut se faire à l'aide du commutateur rotatif 4 positions (COM4). La position 0 permet l'arrêt du ventilateur sans nécessiter de couper l'alimentation électrique (softstop).

2. Installation

Le COM4 se branche sur la régulation TAC se trouvant sur/dans le groupe. Raccordement électrique, voir annexe. Sur TAC6, le paramètre avancé pour la sélection du maître «contacts K1-K2-K3 maître» doit être configuré à « oui » (valeur par défaut).

3. Caractéristiques techniques

- Nombre maximum de régulations TAC par COM4 : 20.
- Distance totale de raccordement : maximum 100 m.
- Max. 12VDC.
- Type de câble à utiliser : nous recommandons de l'UTP CAT5.
- CE

Position	0	I	II	III
Débit	softstop	m ³ h K1	m ³ h K2	m ³ h K3

NL Installatiehandleiding

1. Beschrijving

De werkingsmode CA op de TAC regelaar biedt de mogelijkheid om 3 ventilatiesnelheden te selecteren. Het schakelen tussen deze 3 snelheden kan met behulp van de optionele 4-standenschakelaar COM4. De 0 positie laat toe de ventilatoren te stoppen zonder hierbij de spanning te onderbreken (softstop).

2. Installatie

De COM4 standenschakelaar wordt rechtstreeks op de print van de TAC controller aangesloten. Voor de elektrische aansluitingen, zie schema bijlage. Op de TAC6-regelaar dient, in de geavanceerde instellingen, de parameter "Contacten K1-K2-K3 Master" op "ja" te zijn ingesteld (dit is de standaard fabrieksinstelling)

3. Technische kenmerken

- Maximum aantal TAC-regelaars per 4-standenschakelaar COM4 : 20.
- Maximale totale lengte van de bekabeling : maximum 100 m.
- Max. 12V DC.
- Type kabel : een UTP CAT5 wordt geadviseerd.
- CE gekeurd.

Stand	0	I	II	III
Debiet	softstop	m ³ u K1	m ³ u K2	m ³ u K3

GB Installation manual

1. Description

The TAC controllers series used in CA mode allows the selection of 3 airflows.

This selection can be made using the 4 positions switch COM4.

The 0 position allows to stop the fan without having to shut the power off (softstop).

2. Installation

To connect the COM4 to the TAC circuit, please refer to the schematics below.

On TAC6, advanced parameter for master selection "contacts K1-K2-K3 master" must be set to yes (default value).

3. Technical characteristics

- Maximum TAC printboards per COM4 : 20.
- Maximum total wiring distance : 100 m
- Max. 12V DC.
- Cable type to use : we advise UTP CAT5.
- CE

Position	0	I	II	III
Airflow	softstop	m ³ h K1	m ³ h K2	m ³ h K3

DE Installation anleitung

1. Beschreibung

Die TAC-Controller-Serie, die den CA-Modus verwendet, erlaubt die Auswahl von 3 Volumenströmen.

Diese Auswahl kann mit Hilfe des 4-poligen-Schalter COM4 erfolgen.

Die Position 0 erlaubt es, die Lüfter zu Stoppen (softstop) ohne das Gerät auszuschalten.

2. Installation

Die COM4 lässt sich mit der TAC-Regelung, die sich auf die Lüftungseinheit befindet, verbinden. Elektrische Anschlüsse, siehe Anhang.

Bei der TAC6 Steuerung muss der erweiterte Parameter für die Master-Auswahl "Kontakte K1-K2-K3-Master" auf „Ja“ gesetzt werden (Standardwert).



3. Technische Spezifikation

- Maximale TAC Regelungen pro COM4 : 20.
- Verdrahtung insgesamt maximal zulässige Leitungslänge : 100 m.
- Max. 12V DC.
- Zu verwendender Kabel-Typ : UTP-CAT5.
- CE

Position	0	I	II	III
Volumenstrom	softstop	m ³ u K1	m ³ u K2	m ³ u K3

Annexe – Bijlage – Appendix – Anhang

Raccordement de 1 circuit à 1 COM4 – Aansluiten van 1 COM4 – Wiring 1 circuit to 1 COM4 – Anschluß des 3-Stufenschalters mit 0-Stellung COM4 an 1 Modul

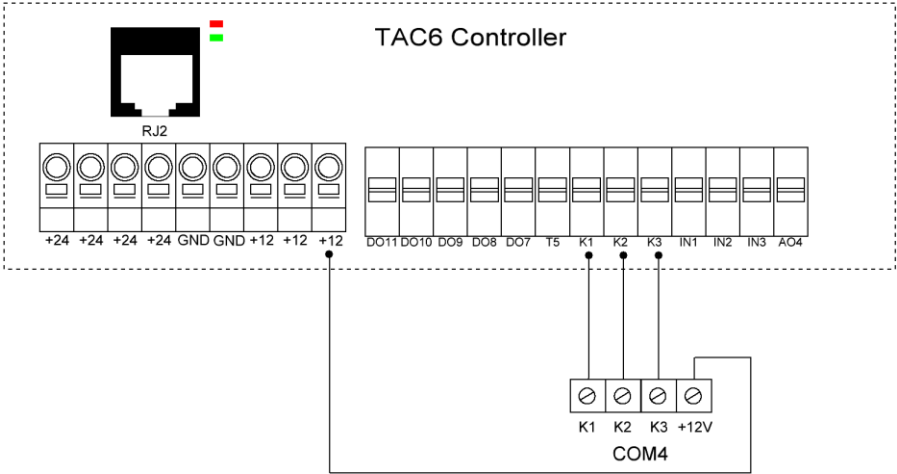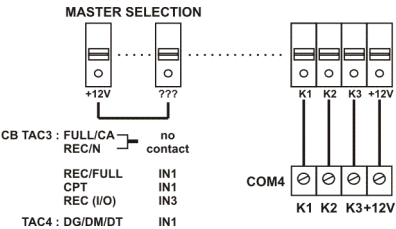

Raccordement de plusieurs circuits à 1 COM4 – Aansluiten van 1 COM4 op meerdere circuits – Wiring several circuits to 1 COM4 – Anschluß des 3-Stufenschalters mit 0-Stellung COM4 an mehrere Module

