


Instrukcja montażu sekcji zmiany kierunku przepływu TCRS, GOLD F/SILVER C PX, wielkość 011-040

1. Wstęp

Sekcja zmiany kierunku przepływu dla centrali GOLD F / SILVER C PX wielkości 011-040 stosowana jest, jeśli zachodzi konieczność usytuowania wentylatora wywiewnego lub/i nawiewnego na górze centrali. Może być to przydatne, jeśli mamy ograniczoną przestrzeń lub wymieniamy starą centralę z króćcami w górnej części na nową.

Możliwe jest również wykorzystanie sekcji TCRS, jako bypasu na wypadek pożaru.

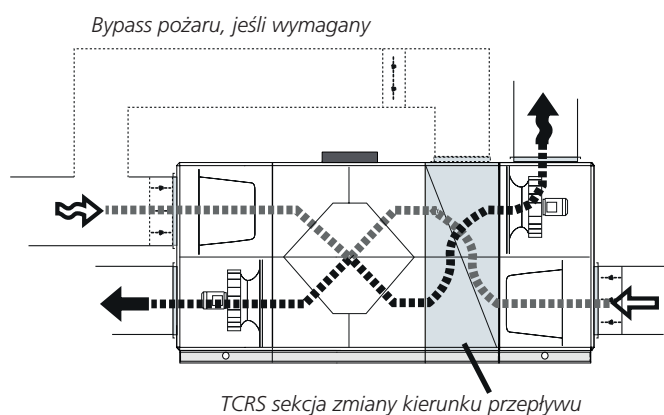

2. Montaż

1. Sekcję zmiany kierunku przepływu należy montować w centralach GOLD F /SILVER C pomiędzy wymiennikiem odzysku ciepła, a sekcją wentylatora wywiewu i filtra nawiewu (lub sekcją wentylatora nawiewu i filtra wywiewu). Patrz rysunek powyżej.

Sekcja zmiany kierunku przepływu dostarczana jest zawsze zmontowana z inną sekcją centrali. Jeśli konieczne jest podzielenie/zmontowanie razem sekcji centrali, należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją montażu centrali GOLD F /SILVER C.

2. GOLD: W razie potrzeby podłączyć pomiędzy sekcjami centrali, dostarczony przewód zasilający wentylator/wentylatory za pomocą szybko złączek.

3. GOLD: W razie potrzeby podłączyć pomiędzy sekcjami centrali, dostarczony przewód komunikacyjny przetwornika ciśnienia z kartą sterowania za pomocą szybko złączek.

Swegon Sp. z o.o.

62-080 TARNOWO PODGÓRNE k. POZNANIA,
ul. Owocowa 23
tel. (61) 816 87 00; fax (61) 814 63 54
<http://www.swegon.pl>
e-mail: poznan@swegon.pl

ODDZIAŁY:
GDAŃSK
ŁÓDŹ
KRAKÓW
WARSZAWA
WROCŁAW

tel. (58) 624 80 51;	fax (58) 624 80 51
tel. (42) 632 64 07;	fax (42) 633 04 86
tel. (12) 260 12 90;	fax (12) 423 56 06
tel. (22) 531 66 77;	fax (22) 531 66 70
tel. (71) 310 05 90;	fax (71) 310 05 94